


THERMOLEC

CTH-291 Organigramme

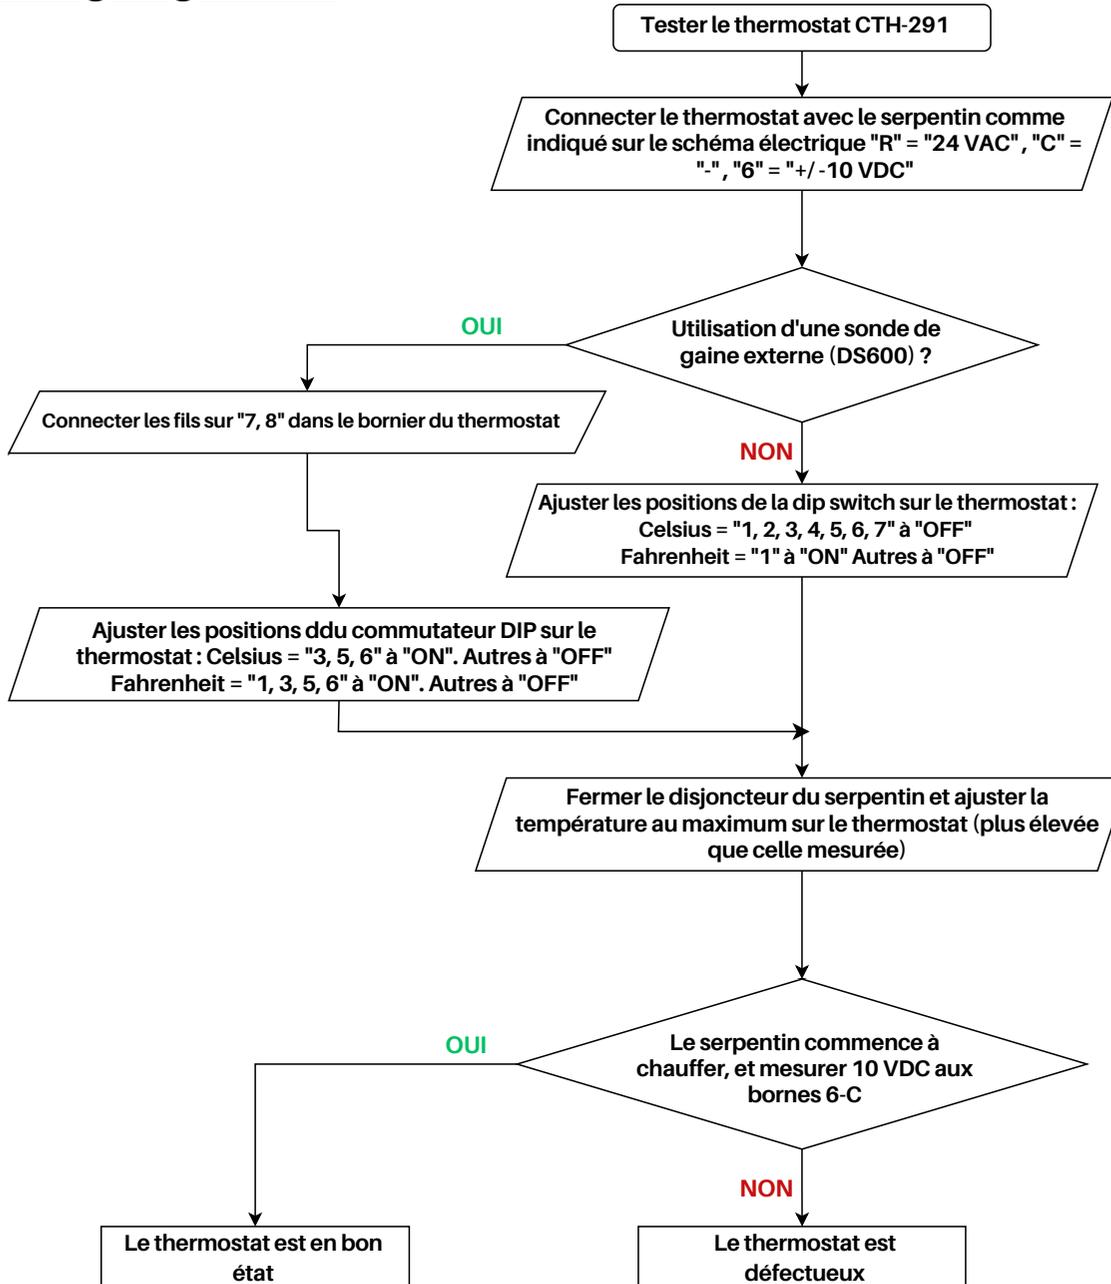

AVIS

ATTENTION aux chocs électriques
Couper toute alimentation électrique du serpentin de chauffage et/ou d'autres équipements en proximité du site où les travaux sont exécutés
Les travaux doivent être réalisés par un technicien qualifié

NOTES:

- Si le thermostat affiche 2 traits "--" sur son écran, la température est en dehors de l'intervalle de fonctionnement
 $15C < T < 55C$ or $5F < T < 130F$
- Si l'écran du thermostat s'éteint même s'il est alimenté en 24 VAC, le remplacement est requis